
Oranje Transformerfundament 120x120 cm

Deklaration, 2024

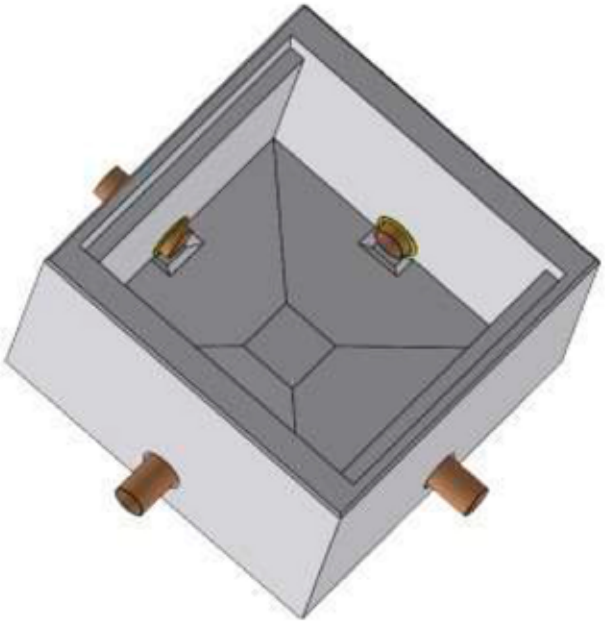

Længde

3600 ± 14 mm

Forskel i diagonaler: ± 30 mm

Bredde

1200 ± 11 mm

Tykkelse

Bund: 100 mm +10/-5 mm
155 mm i center
Sider: 110 mm +10/-5 mm

Højde

770 ± 10 mm

Planafvigelse

± 15 mm
Målt med retskinne 3000 mm (EN 13369:2018 H.4)

Vinkelrethed

3 mm / 500 mm
Målt med vinkel sidefl./sidefl.
0 mm ± 3 mm
Målt med vinkel bund/sidefl.

Dæklag

	Bund:	Side:
Nominelt:	40 mm	45 mm
Min.:	30 mm	30 mm

Dæklag i top/reces: 25 mm

Styrke

Potentiel styrke: C35/45
Styrkeprøvning 28 HD
Anvendelsestidspunkt 28 HD

Holdbarhed

Eksponeringsklasse: XC4, XD1, XS1, XS2, XF3, XA2
Materialer: Klasse A iht. EN 206 DK NA
Chloridindhold: ≦ 0,20 %
v/c forhold: ≦ 0,45
Cement: CEM I 52,5 N

Mærkning

xxx

DOP: F03

Retlinethed

± 5 mm

Affasning (lod-/vandret)

10 / 10 mm på øverste kant (yderside)

Armering

Iht. armeringstegning (leveres af kunde)

Udseende

Overfladekarakteristika:
EN 13369:2018 klasse 1.

Anvendelse

Fundament og opsamlingskar for elektriske transformere

Kontrolgrundlag

EN 14991 Metode 3b.
Produceres efter ordre.
Tegning leveres af kunde.

Kontrolordning

Produktet er 3. partsovervåget af Bureau Veritas. Certifikat 0615-CPR-9631.1

Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves i henhold til EN 14991 (EN 13369:2004 og EN 13369:2018, Anneks H)

Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves i henhold til EN 14991 og EN 13369.
Typetest: Alle egenskaber
Løbende: Geometri, dæklag

S. Tygesen Energi A/s

Leverandør til energi- entreprenør og telesektoren

Strandvangen 33 · 5300 Kerteminde · +45 65 32 43 80 · www.tygesen-energi.dk